



Pos. Del

Specifikationer

- 1. Hovedarmering
Ø 12 mm armering i duktilitetsklasse B med karakteristisk 0,2% spænding på 500 MPa *
Hovedarmeringen er punktsvejst sammen med bøjlearmeringen.
Stålarreal: type 4 - 452 mm², type 6 - 679 mm², type 8 - 905 mm², type 12 - 1357 mm², type 16 - 1810 mm², type 20 - 2261 mm²
- 2. Bøjlearmering
Ø 5 mm armering med karakteristisk 0,2% spænding på 400 MPa *
- 3. Løftebøjle
Stålkvalitet S355J2+N i henhold til DS/EN 10025-2.
- 6. Forstærkning
Hovedarmering Ø 12 mm og bøjlearmering Ø 5 mm, monteres i pæle med nominelt tværsnit 400 x 400 & 450 x 450
Styrkeklasse C50/60 i henhold til DS/EN 206-1 i eksponeringsklasserne:
Standardbeton : XC4, XS2, XD1 & XA2 i henhold til DS 2426.
Specialbeton : XC4, XS3, XD3 & XA3 i henhold til DS 2426.
Betonen kontrolleres årligt ved frostprøvning iht. kravet i DS 2426 pkt. 5.3.3.
Prøvningen skal opfylde kravet til "God frostbestandighed"
- 7. Beton
Fordelerblok af plast med kundespecificeret indbygningslængde - I.
- 9. Fordelerblok
Ø 8 mm plastrør.
- 10. Injektionsrør
Ø 17 mm plastslange.
- 11. Plastslange
Ø 12 mm armering fra coils i duktilitetsklasse B med karakteristisk 0,2 spænding på 500 MPa i henhold til DS/EN 1992-1-1:2005.
- 12. Armering i spids
Stålrør med 1/2" indvendigt rørgvind.
- 13. Tilslutningsdel
- 20. Generelt
Tolerance, længde: +150 mm / -100 mm
Tolerance, bredde og højde: +15 mm / -10 mm, dog >95% af nominelt tværsnit.
Pæleklasse: 1
Vinkelafvigelsesklasse: AD2 iht. DS/EN 12794
- 21. Dæklag
Nominelt 40mm. Tolerancetillæg ΔC_{rev.} *
Dæklag overholder krav til aggressiv miljøklasse, tabel 4.4N NA. *
Bemærk: Skærpede krav til dæklag ved brokonstruktioner i henhold til DS/EN 1992-2 DK NA:2015

*. Standard I henhold til DS/EN 1992-1-1:2005 + DS/EN 1992-1-1 DK NA:2017, skærpet kontrolklasse DS/EN 12794:2005

⑥ Forstærkningsbøjle ved pæleende

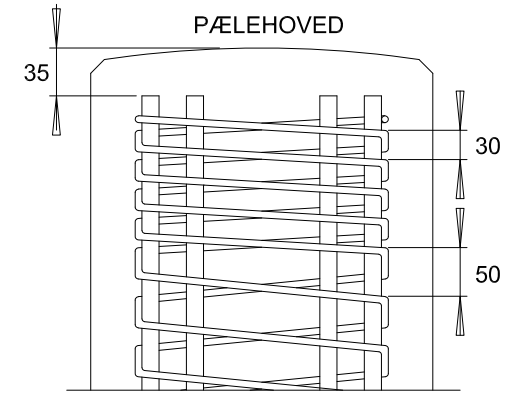

This document and its contents are the exclusive property of Centrum Pæle A/S. The drawing must not be copied, reproduced, transmitted or communicated to any other party or used for purposes not expressly permitted by Centrum Pæle A/S. Only to the extent expressly agreed by Centrum Pæle A/S this document may constitute a contractual obligation on our part.

	GRØNLANDSVEJ 96, 7100 VEJLE TLF. (+45) 75 83 01 11 FAX. (+45) 75 72 05 46	Tegn.	SDO
		Dato	29.06.2017
		Erstatter	08.06.2017
CENTRUM INJEKTIONSSPÆL		Tegning nr.	INJ.
Projekt			